ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск "30" октября 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *Общество с ограниченной ответственностью «Интегральная медицина» (ООО «Инмед»)*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 54*
1.3. Сведения о размещении объекта: *первый этаж в пятиэтажном нежилом здании, 489,1 кв. м*, наличие прилегающего земельного участка (да, *нет*)
1.4. Год постройки здания: *1964 г.* ; последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Общество с ограниченной ответственностью «Интегральная медицина» (ООО «Инмед»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 54*
телефон: +7(383)-382-84-03, e-mail: integralmed@ngs.ru
1.8. Основание для пользования объектом: *аренда нежилых помещений*
1.9. Учредители: *Миронов Андрей Леонидович, Богидаев Сергей Валентинович, Багаев Владимир Анатольевич*
1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 54*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**
2.1. Сфера деятельности*: здравоохранение*
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*
2.3. Виды услуг: *деятельность больничных организаций*
2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*
2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *125 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобус № 5,13,18,28,95,97,98; троллейбус № 5,10,13,36
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«Институт горного дела» и станция метро «Красный проспект»*
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *250* и *650* метров
3.2.2. Время движения (пешком): *5-7 минут*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (*да,* нет)
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, *регулируемые*, со звуковой сигнализацией, таймером, нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): *есть*, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске*:* *да,* нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДЧ-И (О), ДП–И (Г,У)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О), ДУ (Г,У)
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата); разработать рабочий проект пандуса; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок); нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов –колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционную петлю для людей с нарушение слуха на ресепшен; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *не требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 2, дата «____» _____ 2021 г.

Утверждаю:

Директор ООО «Инмед»

_____ А.Л. Миронов

Приказ от _____№_____

АКТ
обследования объекта №2
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

Общество с ограниченной ответственностью «Интегральная медицина»
(ООО «Инмед»)
Полное юридическое наименование объекта
630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 54, телефон: +7(383)-382-84-03, e-mail: integralmed@ngs.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта: *Министерство здравоохранения*
2. Вид деятельности: *деятельность больничных организаций*
3. Форма собственности: *частная*
4. Размещение объекта: *первый этаж в пятиэтажном нежилом здании*
5. Количество обслуживаемых посетителей в день: *125 человек*
6. Функциональное назначение объекта: *нежилое помещение*

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	отсутствует	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2016
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствие	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2016
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2016

	-указатели направления движения		**наличие**	отсутствие	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2016
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема калитки в свету	см	**не менее 120**	-	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	**80-90** **50-60**	отсутствует	С		П.5.1.10. СП 59.13330.2016
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	Разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Центральный вход						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	250х357	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016

	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
	Лестница к входной площадки						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	357	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Ширина рельефной тактильной	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП

	полосы						59.13330.2016
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Поручни с двух сторон		**наличие**	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	92	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	Имеются рампы			
	Ширина пандуса	см	**Не менее 100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	отсутствует	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016

	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствие	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	отсутствие	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Тамбур (центральный вход)						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	310х255	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2016
	Двери (центральный вход) 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 120**	155	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде		**наличие**	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016

	круга, прямоугольника и др.)						
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
	Двери (центральный вход) 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее от 90 до 120**	104	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		**наличие**	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
	Двери (центральный вход) 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее от 90 до 120**	180	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		**наличие**	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Соответствует по габаритам. Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	Разработать рабочий проект пандуса	Организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Соответствует по габаритам. Отсутствует противоскользящее покрытие.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Соответствует ширина дверного проема центрального входа.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа	ДП–И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата); разработать рабочий проект пандуса; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	320	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	165	К,О,С	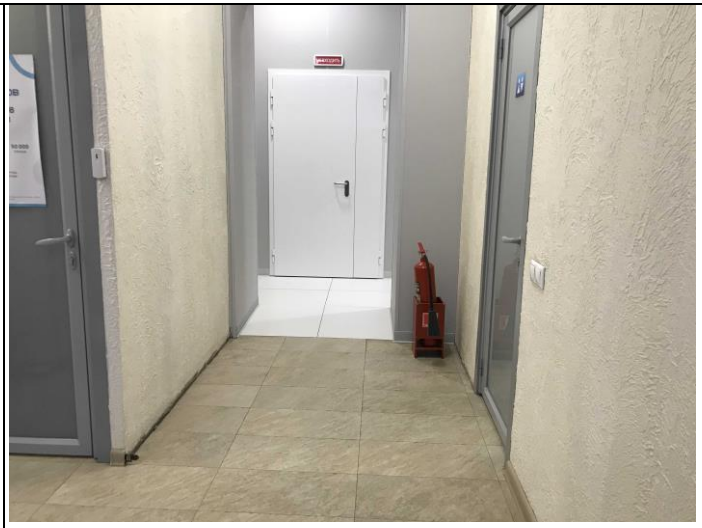	П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	117	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	118	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	201	К,О,С	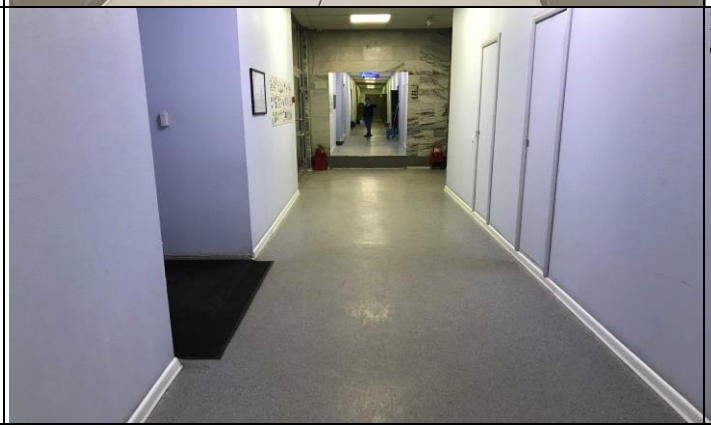	П.6.2.1. СП 59.13330.2016

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	205	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	265	К,О,С	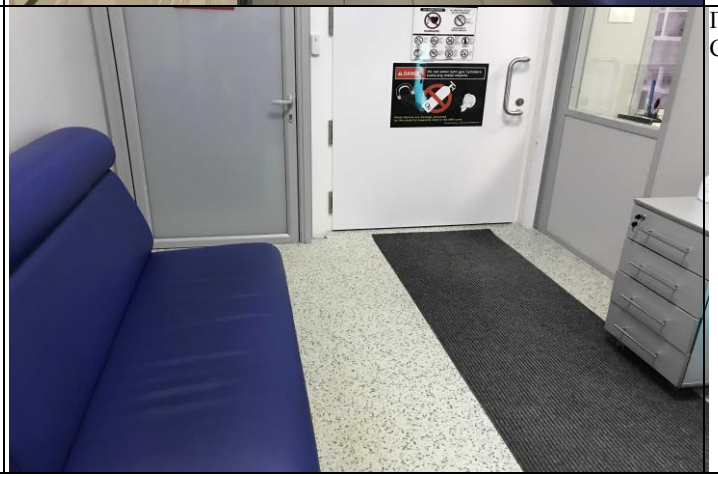	П.6.2.1. СП 59.13330.2016

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	200	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход						
	Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 120**	155	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	Лестницы внутри здания						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	140	О,С	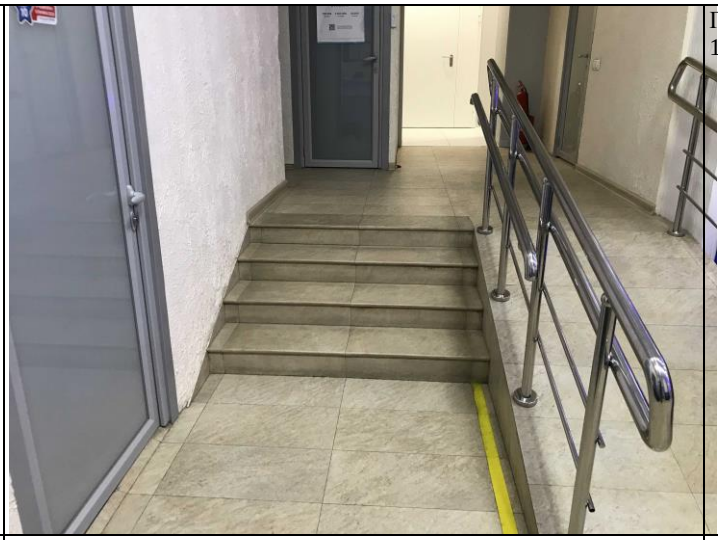	П. 6.9. СП 118.13330.2016
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2016
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Поручни		**наличие**	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	93	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Лестницы внутри здания						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	255	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2016
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2016
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Поручни		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Пандус		**наличие**	имеется			

	Ширина пандуса	см	**Не менее 100**	105	К	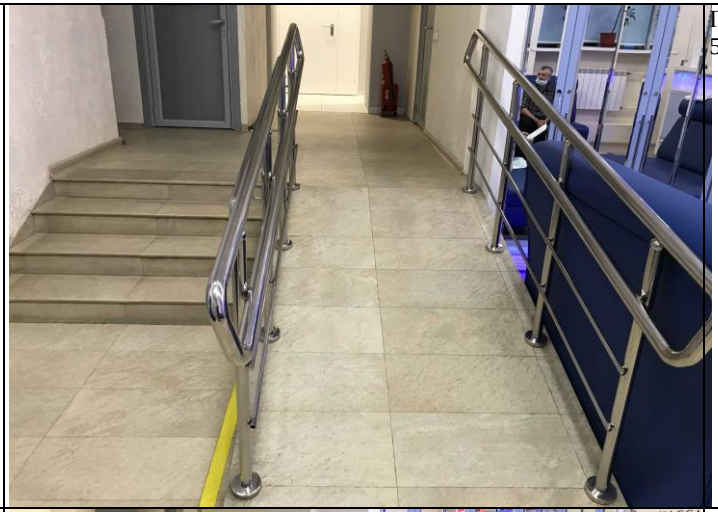	П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)**	23%	К	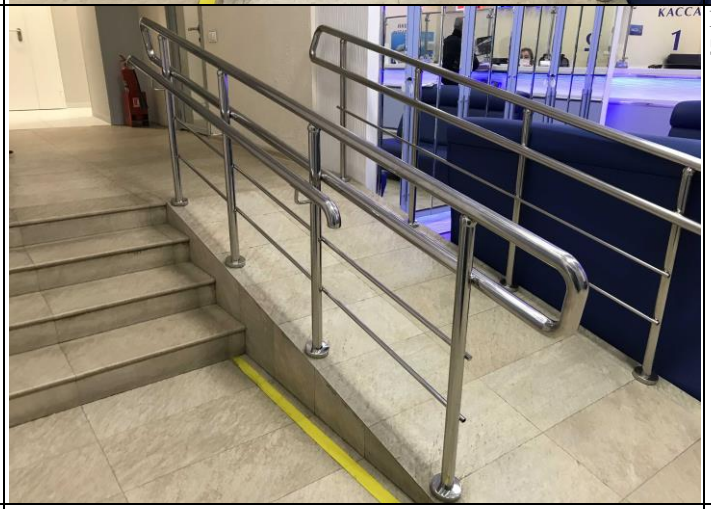	П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	отсутствует	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	имеется	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	70	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.7	Лестницы (внутри здания)	есть			Не все соответствуют нормативам, ступени не имеют контрастной окраски краев, отсутствует тактильная предупреждающая полоса в начале и конце лестничного марша.	К,О,С	Лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок). Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Не соответствует угол наклона	К,О	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Двери	есть			Соответствуют.	К, О, С	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок), нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных

				ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Консультативный кабинет						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	77	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150х150	наличие		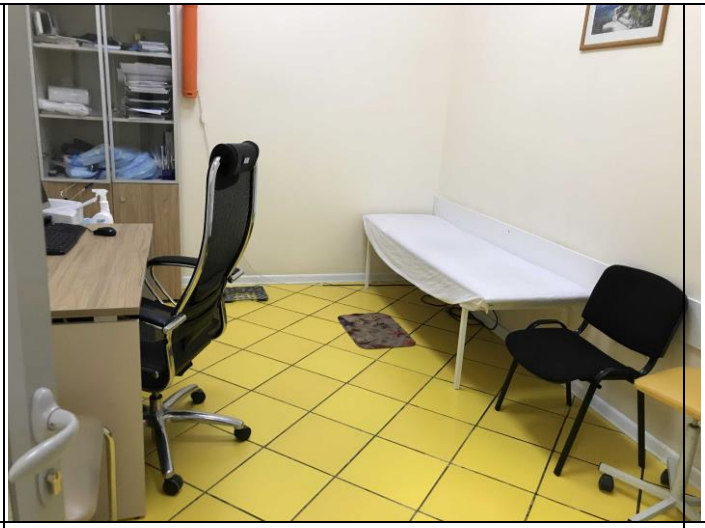	
	Отделение МСКТ						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	195	К	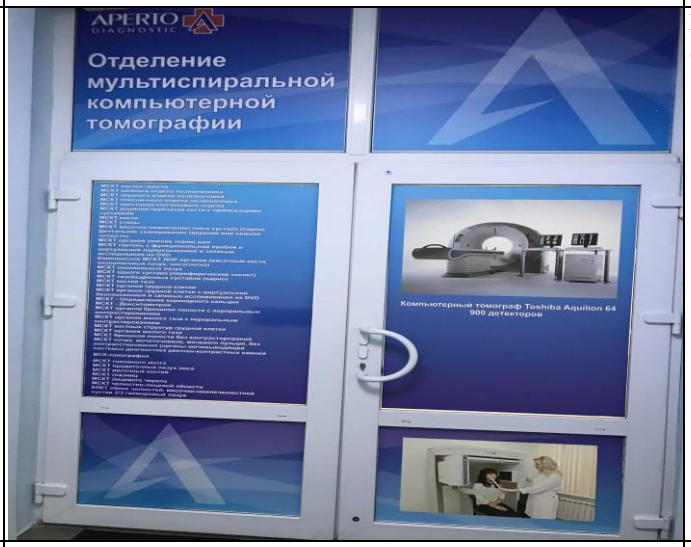	П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Кабинет						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	109	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Кабинет						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Процедурный кабинет						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Отделение МРТ						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	98	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Кабинет						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	125	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Отделение УЗИ						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	79	К	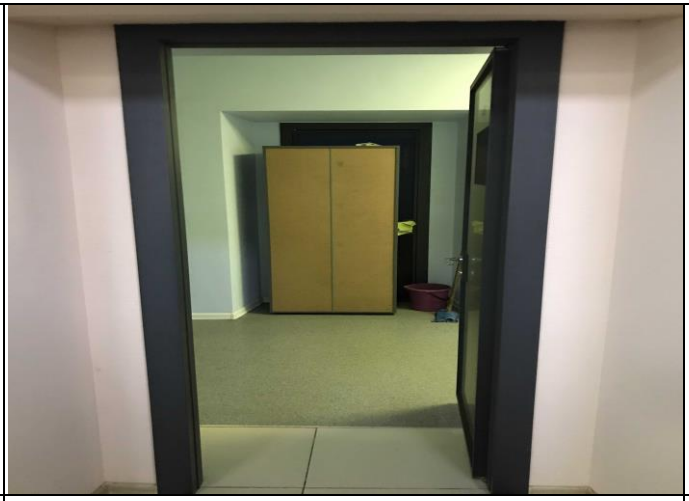	П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Кабинет УЗИ №1						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К	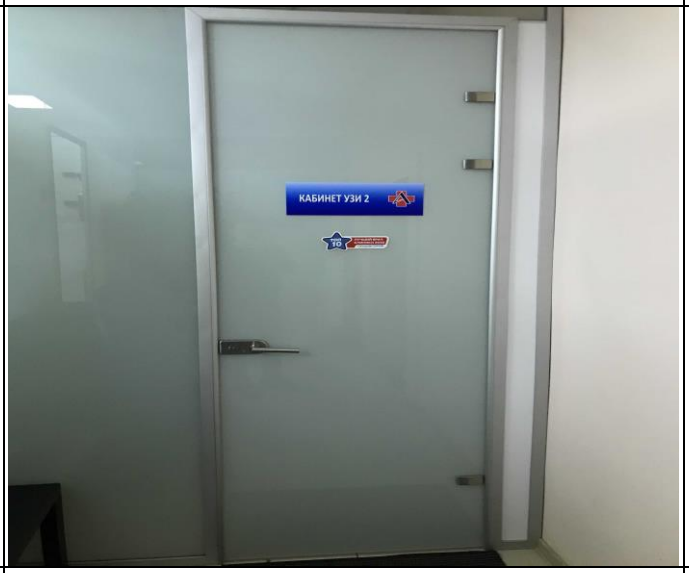	П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Кабинет УЗИ №2						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Кабинет МСКТ						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	112	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Кабинеты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы в кабинеты соответствуют.	К,О	При необходимости оказание помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (С), ДЧ-И (К,О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия: при необходимости оказание помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 220х225	220х117	К	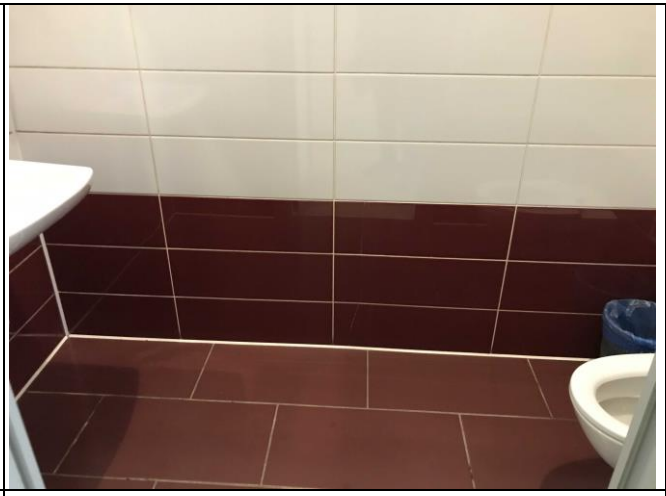	П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	83 Отсутствие			П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2016

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 220х225	254х166	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	84 Отсутствие			П. 6.3.3.СП 59.13330.2016

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, затесненные габариты санузлов, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.	Приобретение оборудования, организационные мероприятия.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: технические мероприятия не возможны из-за особенностей строения здания, не доступны для инвалидов – колясочников; для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактичес-кая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	имеется	С,У	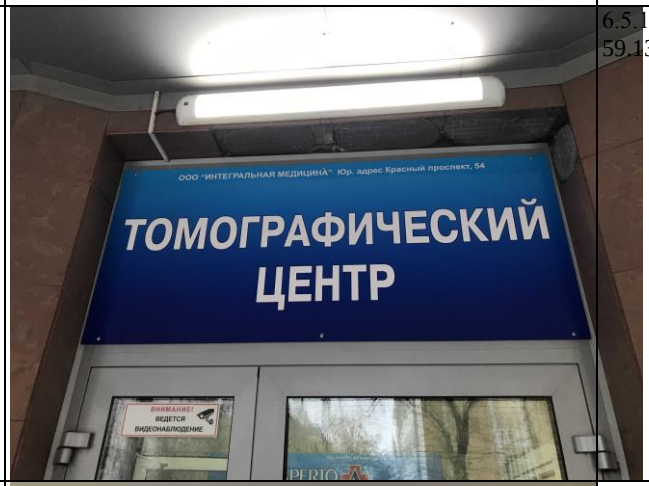	6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2016
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	Имеется обозначение каждого кабинета	С		6.5.4 СП 59.13330.2016
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2016
	Высота прописных букв	см	**не менее 7,5**	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671

	Указатели, пиктограммы:			имеются	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствие	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**120-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2016
	Надписи и знаки для идентификации помещений*		**наличие**	-			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	имеется	С,Г		П.6.5.6 СП 59.13330.2016

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Соответствует	К,О,С,Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет					Установить индукционную петлю для людей с нарушение слуха на ресепшен.	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания		Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.	Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Установить индукционную петлю для людей с нарушение слуха в на ресепшен; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО	**Подпись**
Председатель комиссии: Главный врач Черкасова М.Е.	_____
Члены комиссии: Технический директор, Бобриков В.А.	_____
Юрист, Козырева И.С.	_____
Представители общественных организаций инвалидов: Председатель общественной организации «Местная организация Кировского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов»	_____

УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Инмед» _____ А.Л. Миронов «30» октября 2021 г.	**СОГЛАСОВАНО** **Председатель общественной организации «Местная организация Кировского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов»** **_____Е.Г. Колегов** «___»_____2021 г.

План мероприятий («дорожная карта»)
по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование объекта Общество с ограниченной ответственностью «Интегральная медицина» (ООО «Инмед») необходимыми приспособлениями на период с 2021 по 2030 гг. (с учетом сроков, объема и стоимости работ)

Общество с ограниченной ответственностью «Интегральная медицина» (ООО «Инмед»),

630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 54

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Стоимость (руб.)
1	Организация, в пределах установленных полномочий, инструктирования (обучения) специалистов, оказывающих услуги	пункт 12 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	2021-2030	Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по	

	инвалидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)			вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)	
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: - разработать программу обучения сотрудников; -провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов	Приказ организации	2021-2030	Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами.	
	Разработать перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников ООО «Инмед» по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи, внесение изменений в должностные инструкции;	Приказ организации	2021-2030	Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами.	
2	Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению:		2021-2030	Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и	

				оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)	
3	**Приобретение технических средств адаптации**		2021-2030	Создание условий доступности объекта для категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
	Табло информационное 600*500 мм (шрифт «Брайля»)	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2021-2030	-	
	Таблички, выкошенными рельефно-точечным шрифтом «Брайля»	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2021-2030	-	
	Контрастная противоскользящая полоса на краевые ступени (входная группа)	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Тактильно-контрастные указатели перед лестничными маршами (входная группа)	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Средства связи с персоналом (наружные вызывные устройства)	п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (портативные)	п.8.1.10 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)	П.6.1.6. СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Предупреждающие тактильно контрастные указатели (перед лестничными маршами внутри здания)	п. 6.2.3 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Противоскользящие полосы на краевые ступени лестничного марша (внутри здания)	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Разработка рабочего проекта пандуса	П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	

4	**Ремонтные работы:**		2021-2030	Создание условий доступности объекта для категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
4.1	**По территории объекта**		2021-2030	Получение качественной услуги (доступность для категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	-
	Разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь	п. 5.2.4. СП 59.13330.2016	2021-2030	-	-
4.2	**По входу в здание**		2021-2030	Получение качественной услуги (доступность для категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	
	Установить контрастную противоскользящую полосу на краевые ступени (входная группа)	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Установить тактильно-контрастные указатели перед лестничными маршами (входная группа)	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата).	П.6.1.6. СП 59.13330.2016	2021-2030		
	Установить средства связи с персоналом (наружные вызывные устройства)	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	

4.3	**По путям движения в здании, включая пути эвакуации**		2021-2030	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	50000 По мере поступления финансовых средств
	Установить предупреждающие тактильно контрастные указатели (перед лестничными маршами внутри здания)	п. 6.2.3 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Установить противоскользящие полосы на краевые ступени лестничного марша (внутри здания)	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
4.4	**По зоне оказания услуг**		2021-2030	-	-
4.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**	п.6.3.6. СП 59.13330.2016	2021-2030	-	-
4.6	**По системе информации**	П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131-2003	2021-2030	Получение качественной услуги (доступность для категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	
	Установить таблички, выкошенными рельефно-точечным шрифтом «Брайля»	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2021-2030	-	
	Индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (портативные)	п.8.1.10 СП 59.13330.2016	2021-2030	-	
	Установить табло информационное 600*500 мм (шрифт «Брайля»)	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2021-2030	-	